



Autorizovaná osoba č. SK04

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31821987

SK CERTIFIKÁT
o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK04 – ZSV – 3469

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Vnútorne otočné jednokrídlové a dvojkridlové oceľové plné hladké a čiastočne zasklené dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu v oceľovej zárubni, typ ENDOORS CF54/CF64 EI₂ 60

Vhodnosť použitia, posudzované podstatné vlastnosti výrobku a obmedzenia použitia sa uvádzajú v prílohe 1 a 2 tohto certifikátu.

Uvedený na trh pod menom

ENDOORS S.R.L.
IČO: PR-248322

Via Argine Maestro del Po 9, 43016 Polesine Zibello (PR)
Taliansko

a vyrábaný vo výrobní

B30668602

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 18. novembra 2025 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

Bratislava 18. novembra 2025




Ing. Daša Kozáková
vedúca Autorizovanej osoby SK04

191216

Príloha 1 certifikátu č. SK04 – ZSV – 3469

Vhodnosť použitia:

Dvere s požiarou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu ENDOORS CF54/CF64 EI₂ 60 sú určené do vnútorných požiarne deliacich konštrukcií v budovách na bývanie, nebytových nevýrobných a priemyselných stavbách ako jednokrídlové a dvojkrídlové požiarne dvere, ktoré sa po každom otvorení samočinne uzatvárajú. Sú vhodné na zabudovanie do tuhej normovej podpornej konštrukcie s vysokou hustotou alebo do ľahkej podpornej konštrukcie s hrúbkou min. 125 mm.

Posudzované podstatné vlastnosti výrobku:

požiarou odolnosť, tesnosť proti prieniku dymu a samouzatváranie —

Vnútorné otočné dvere ENDOORS CF54/CF64 EI₂ 60-C5:

- variant a) **jednokrídlové** plné hladké nezasklené **OBOJSTRANNÉ (REVERSIBLE)** so štvorstrannou rohovou zárubňou s hrúbkou plechu min. 1,2 mm, s hrúbkou krídla 53 mm s jadrom z minerálnej vlny hrúbky 51 mm krytým nalepenými oceľovými pozinkovanými plechmi hrúbky min. 0,65 mm, (dvere univerzálne použiteľné ako ľavé alebo pravé);
- variant b) **jednokrídlové** plné hladké nezasklené s trojstrannou rohovou zárubňou s hrúbkou plechu min. 1,2 mm, s hrúbkou krídla 53 mm s jadrom z minerálnej vlny hrúbky 51 mm krytým nalepenými oceľovými pozinkovanými plechmi hrúbky min. 0,65 mm;
- variant c) **jednokrídlové** čiastočne zasklené a **dvojkrídlové** plné hladké alebo čiastočne zasklené výplňami EI60 s trojstrannou rohovou zárubňou s hrúbkou plechu min. 1,2 mm, s hrúbkou krídla 63 mm s jadrom z minerálnej vlny hrúbky 2x 30 mm s medziľahlou silikátovou doskou krytým nalepenými oceľovými pozinkovanými alebo antikorovými plechmi hrúbky min. 0,71 mm.

Varianty môžu byť vybavené akýmkoľvek ďalším typom príslušenstva, ktoré sa podrobne uvádza v technickej dokumentácii výrobcu, ako sú napr. prídavné závesy, panikové a núdzové uzávery, kľučky alebo držadlá, zatvárače dverí, cylindrické zámky, elektromagnety, elektrické zámky, magnetické kontakty, aplikované alebo integrované výsuvné tesnenia alebo rozšírenia zárubní a iné. Varianty dverí b) a c) môžu byť aj vo vyhotovení s obložkovou alebo blokovou zárubňou.

Medzné rozmery dverí variant a) OBOJSTRANNÉ EI₂ 60-C5:

Rozmery svetlého otvoru (šírka x výška):

- minimálne: (461 x 1474) mm
- maximálne: (1061 x 2260) mm
- max. plocha: 2,17 m²

Medzné rozmery dverí variant b) CF54 EI₂ 60-C5:

Rozmery svetlého otvoru (šírka x výška):

- minimálne: (450 x 1511) mm
- maximálne: (1035 x 2317) mm
- max. plocha: 2,18 m²

Medzné rozmery dverí variant b) CF54 EI₂ 60-C5 tesných proti prieniku dymu:

Rozmery svetlého otvoru (šírka x výška):

- maximálne: (1012 x 2163) mm
- max. plocha: 2,18 m²

Medzné rozmery dverí variant c) CF64 EI₂ 60-C5:

1-krídlové dvere:


Rozmery svetlého otvoru (šírka x výška):

- minimálne: (565 x 675) mm
- maximálne: (1091 x 2667) mm
- max. plocha: 2,91 m²

2-krídlové dvere:

Rozmery svetlého otvoru (šírka x výška):

- minimálne: (1130 x 675) mm
- maximálne: (2182 x 2667) mm
- max. plocha: 5,82 m²

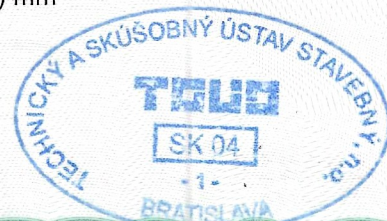

Príloha 2 certifikátu č. SK04 – ZSV – 3469

1-krídlové a 2-krídlové dvere:

Rozmery svetlého otvoru (šírka x výška):

- minimálne:

bez obmedzenia

- maximálne:

(400 x 600) mm

Medzné rozmery dverí variant c) CF64 EI₂ 60-C5 tesných proti prieniku dymu:

Rozmery svetlého otvoru (šírka x výška):

1-krídlové dvere:

- maximálne:

(1012 x 2163) mm

- max. plocha:

2,18 m²

2-krídlové dvere:

- maximálne:

(2020 x 2105) mm

- max. plocha:

4,25 m²

Klasifikácia požiarnej odolnosti:

EI₂ 60

Klasifikácia tesnosti proti prieniku dymu:

S_a / S₂₀₀

Klasifikácia samouzatvárania:

C5 (200 000 cyklov)



191217